

Biometrie Brandweer Protocol



Onderzoeksassistent draagt altijd handschoenen


1,5 m



Onderzoeksassistent houdt altijd 1,5 meter afstand



Fitprofiel wordt niet meegegeven

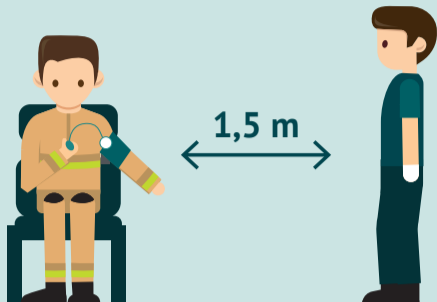


Bloeddruk

U sluit zelf de bloeddrukmeting aan volgens de instructie van de onderzoeksassistent. U start de bloeddrukmeting en de onderzoeksassistent leest de meetwaarden op afstand af.




Lengte

U stapt zonder schoeisel onder de meetlat en schuift de lat tot op de bovenkant van uw hoofd. De onderzoeksassistent leest de meetwaarde op afstand af.

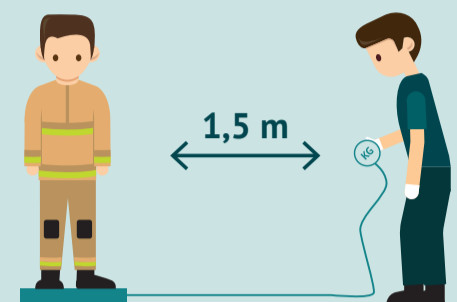


Gewicht

U stapt zonder sokken en schoenen op de weegschaal. De onderzoeksassistent start de meting en leest de meetwaarden op afstand af.

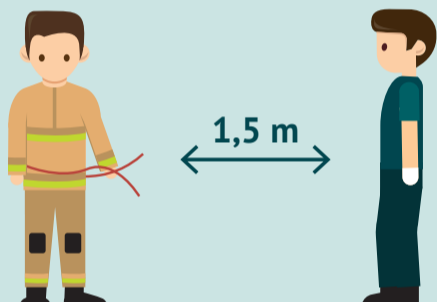


Buikomvang

U meet uw eigen buikomvang met de buikomvangmeter. U geeft de meetwaarde door aan de onderzoeksassistent.

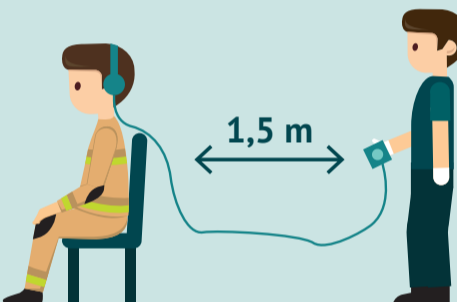


Gehoor

De gehoortest vervangt de fluisterspraaktest en vindt alleen plaats op indicatie van de keuringsarts. U zet zelfstandig de koptelefoon op en de onderzoeksassistent start de test.

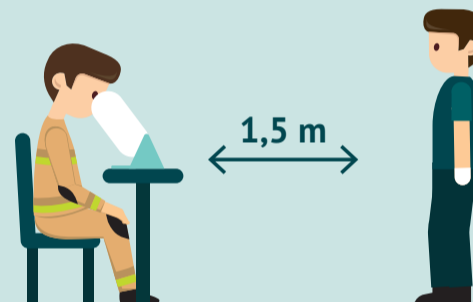


Ogen

U voert zelfstandig de visusmeting uit op aanwijzing van de onderzoeksassistent.

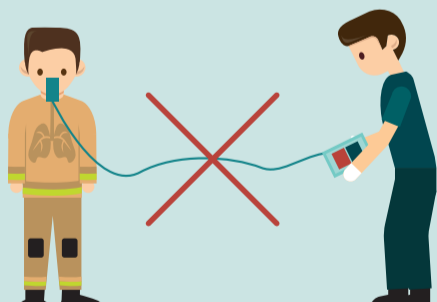


Longfunctie

De longfunctietest vervalt.

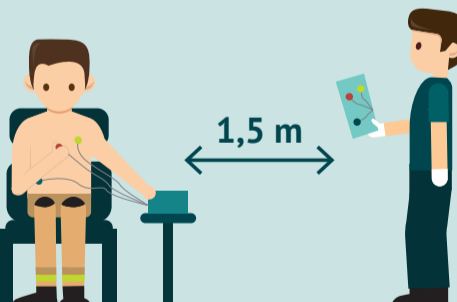

ECG

Alleen op indicatie van de keuringsarts vindt een rust-ECG plaats. U plakt op aanwijzing van de onderzoeksassistent zelfstandig de ECG-plakkers en verwijdert deze na afloop.

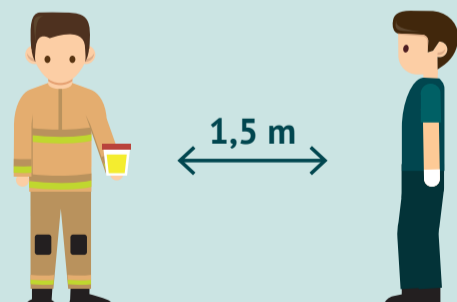

Glucose

De glucosemeting vindt plaats via urineonderzoek i.p.v. bloedonderzoek. U ontvangt bij aanvang een urinepotje, vult deze en plaatst het op de onderzoekstafel. De onderzoeksassistent test de urine en gooit het potje weg.



Na afloop van de onderzoeken reinigt de onderzoeksassistent alle contactpunten en ventileert de onderzoeksruimte.