


Biometrie PAGO



Projectmedewerker draagt altijd handschoenen


1,5 m



Projectmedewerker houdt altijd 1,5 meter afstand




Na afloop reinigt de projectmedewerker alle contactpunten

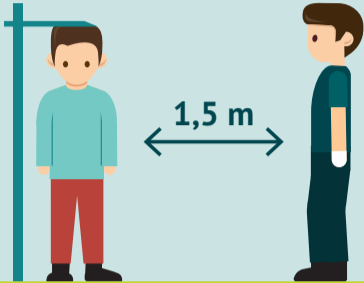


Lengte

U stapt zonder schoeisel onder de meetlat en schuift de lat tot op de bovenkant van uw hoofd. De projectmedewerker leest de meetwaarde op afstand af.

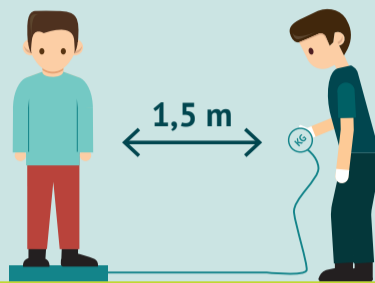


Gewicht

U stapt zonder sokken en schoenen op de weegschaal. De projectmedewerker start de meting en leest de meetwaarde op afstand af.

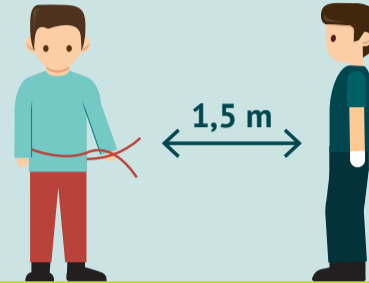


Buikomvang

U meet uw eigen buikomvang met de buikomvangmeter. U geeft de meetwaarde door aan de projectmedewerker.

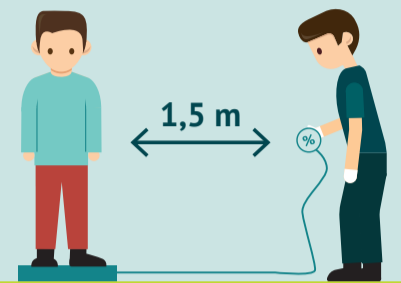

Vetpercentage

U voert zelfstandig de vetpercentage meting uit op aanwijzing van de projectmedewerker.

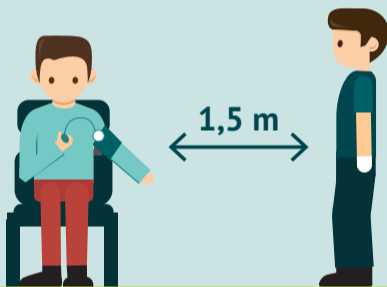


Bloeddruk

U sluit zelf de bloeddrukmeting aan volgens de instructie van de projectmedewerker. U start de bloeddrukmeting en de projectmedewerker leest de meetwaarde op afstand af.




Cholesterol, Glucose en Intraveneus bloedonderzoek

Middels een vingerprik, waarvoor u uw hand door de opening in het kuchscherm steekt, wordt de cholesterol- en glucosewaarde bepaald.

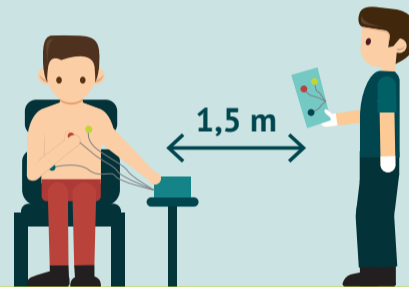

Rust ECG

Alleen op indicatie van de keuringsarts vindt een rust-ECG plaats. U plakt op aanwijzing van de projectmedewerker zelfstandig de ECG-plakkers en verwijdert deze na afloop.

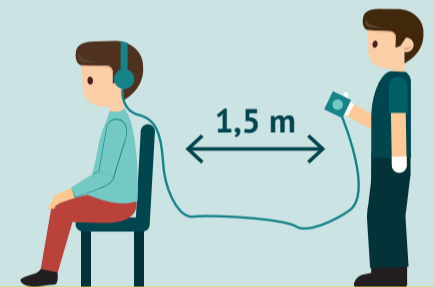


Gehoor

De gehoortest vervangt de fluisterspraaktest en vindt alleen plaats op indicatie van de keuringsarts. U zet zelfstandig de koptelefoon op en de projectmedewerker start de test.




Gezichtsvermogen

U voert zelfstandig de visusmeting uit op aanwijzing van de projectmedewerker.

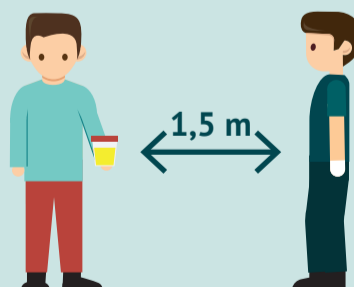

Urine

U ontvangt bij aanvang een urinepotje, vult deze en plaatst het op de onderzoekstafel. De projectmedewerker test de urine en gooit het potje weg.

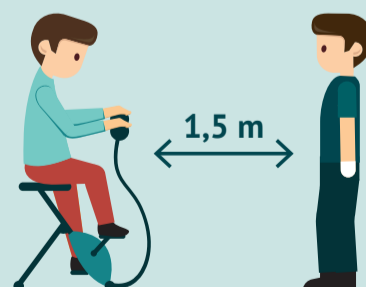

Fietstest

U voert zelfstandig de Fietstest uit op aanwijzing van de projectmedewerker.



Longfunctie

De longfunctietest vervalt.